

ПУ717.004 ПУ(ВУ)/ПЧ ГЧ

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

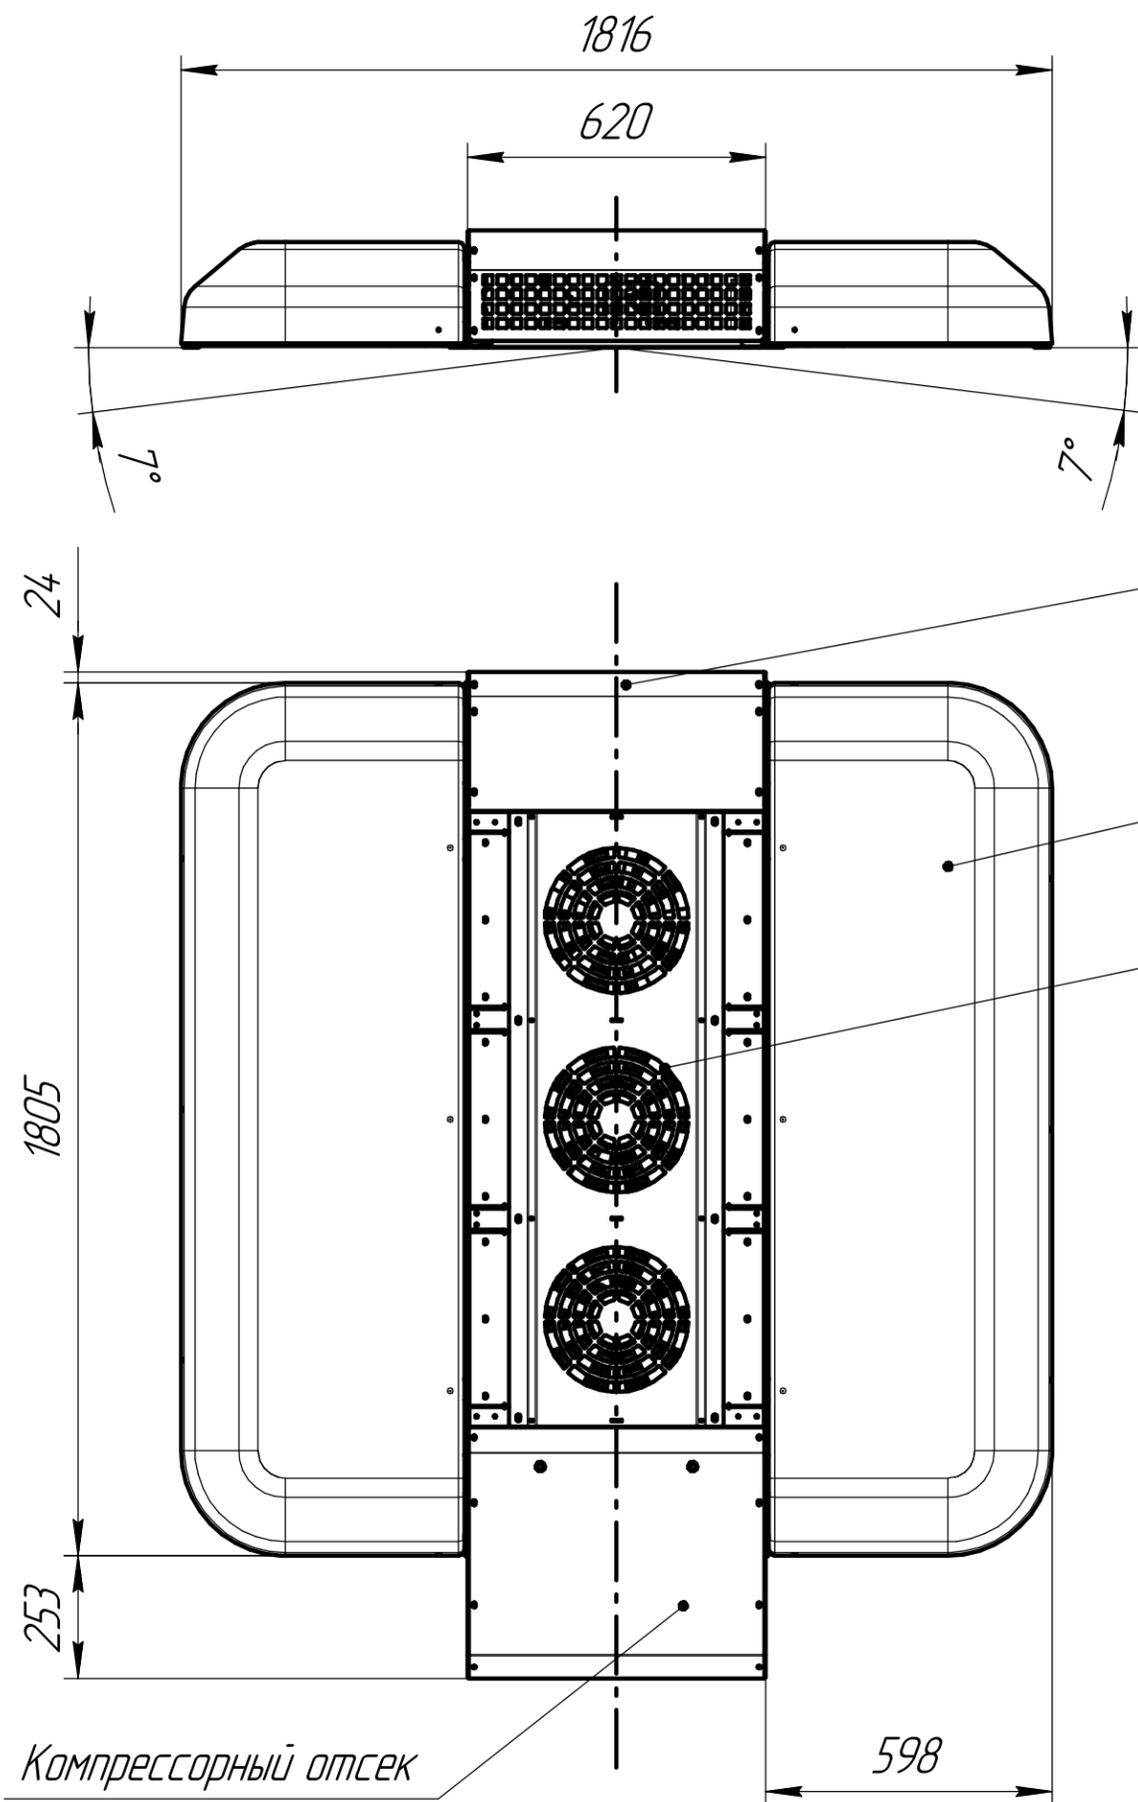

Преобразовательный отсек

Испарительный отсек




Конденсаторный отсек

Компрессорный отсек

- 1 Тип изделия - на крышный моноблок
- 2 Тип хладагента - R-134a
- 3 Тип крепления определяется и обеспечивается заказчиком
- 4 Крепление обеспечивается не менее чем на 10 точек. Отверстия под крепёж $\phi 10$ мм, крепёжный болт M8x40
- 5 Цвет покрытия указывается при заказе
- 6 Материал корпуса - оцинкованная сталь
- 7 Материал крышек испарительных блоков - пластик АБС
- 8 Кондиционер поставляется в варианте с пультом управления (ПУ) и внешнего управления (ВУ)

| | | | | | | | |
|----------|------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|----------|---------|
| | | | | ПУ717.004 ПУ(ВУ)/ПЧ ГЧ | | | |
| | | | | МК53 | | | |
| | | | | Габаритный чертёж | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | Гончаров Я.В. | | | | 150 | 1:15 |
| Пров. | | Сафин И.Ш. | | | | | |
| Т.контр. | | Сафин И.Ш. | | | Лист 1 | Листов 3 | |
| Н.контр. | | Сафин И.Ш. | | | ООО "Артэкс Трансхолод" | | |
| Утв. | | Сафин И.Ш. | | | | | |

Схема расположения рекомендуемых точек крепления (10 шт)

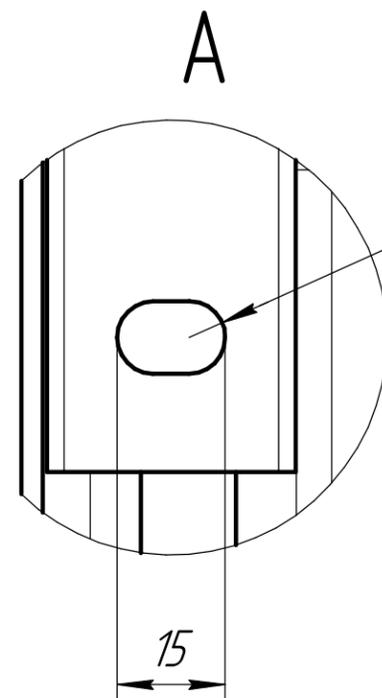
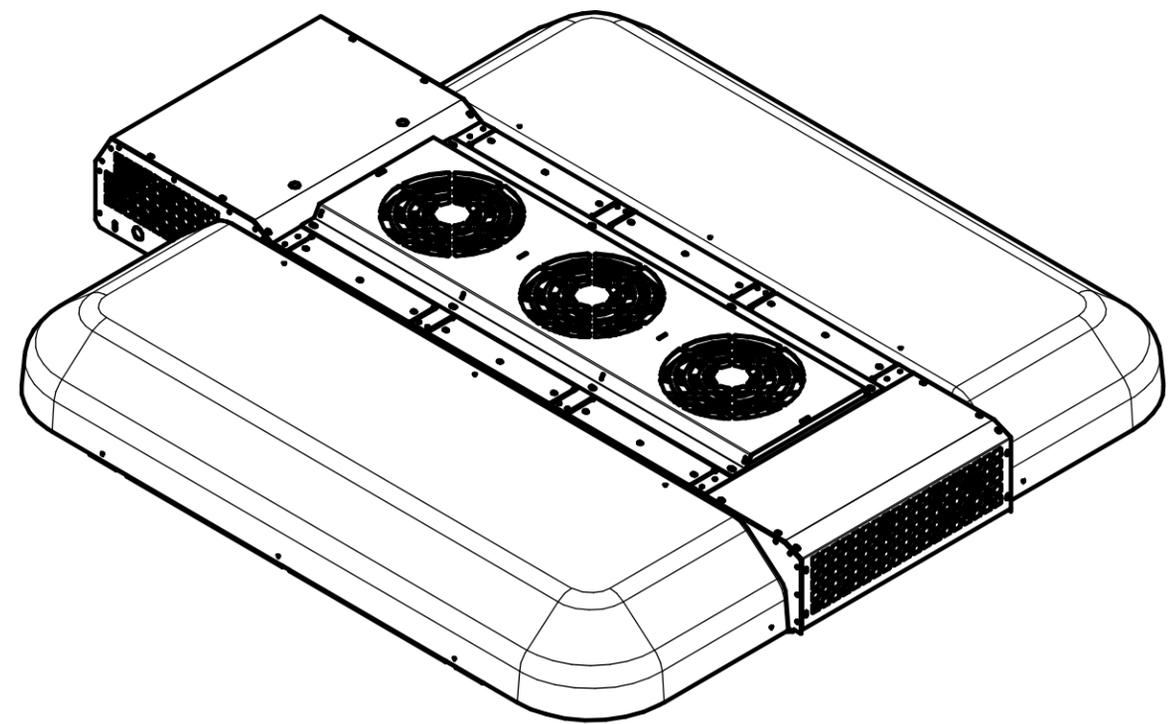
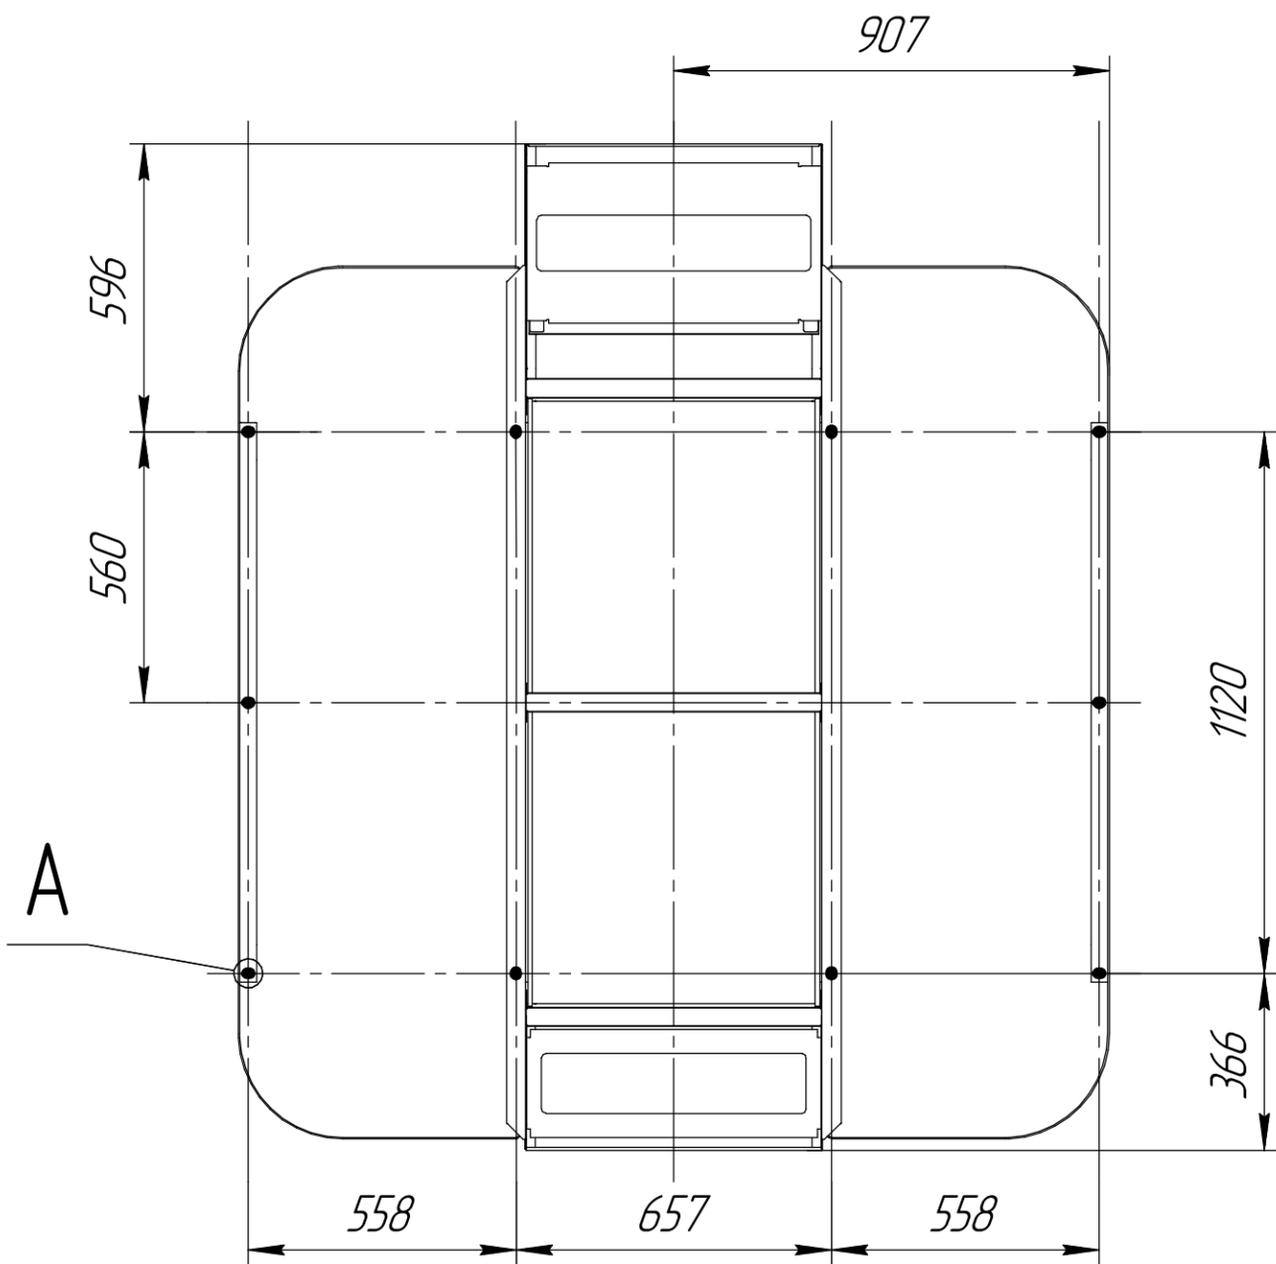


R5
Точка крепления, 10шт.

| | |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Подп. и дата |
| Инв. № дубл. | Подп. и дата |

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

Схема вырезов в крыше ТС

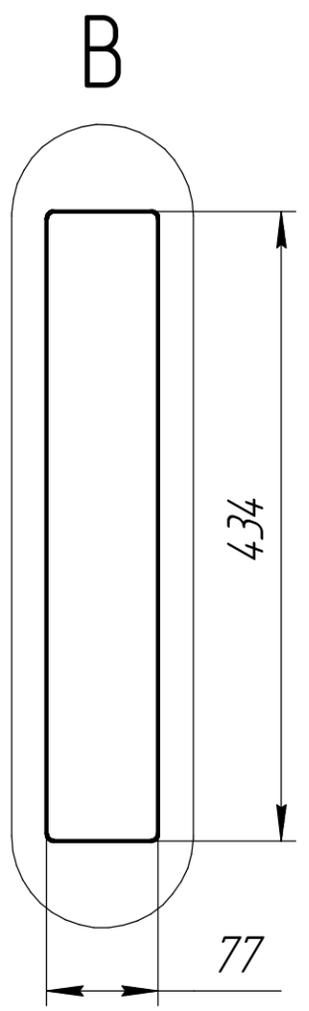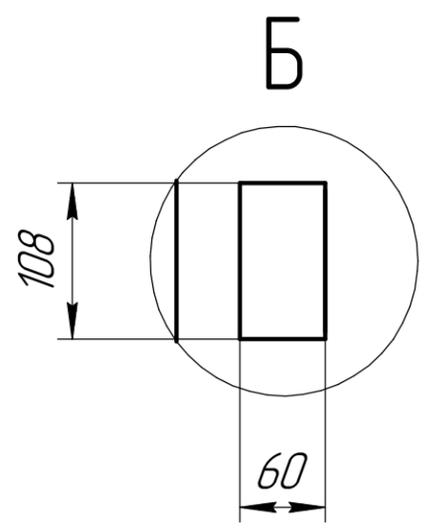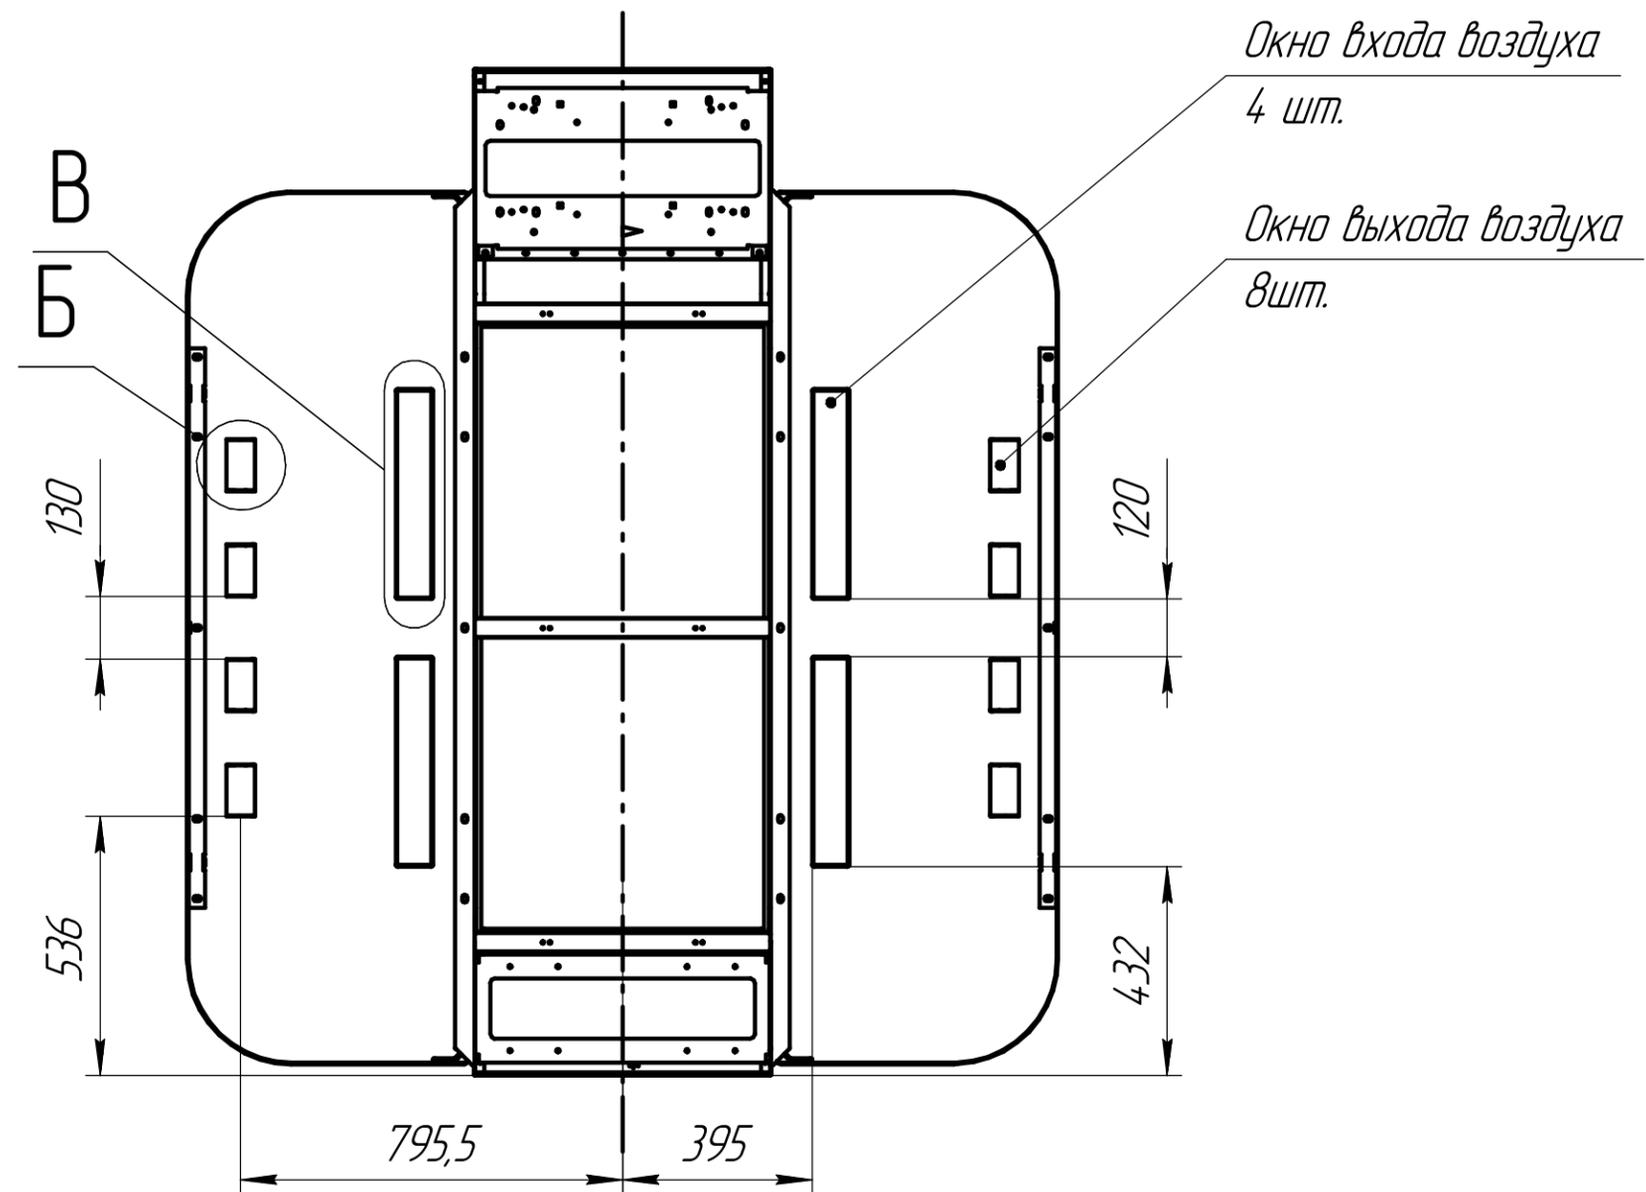

| | |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата | Подп. и дата |

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № док.м. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|